

アスベスト分析結果報告書 (JIS A 1481-1による定性分析)

様

No. T00-00000-A1-004

採取日 :
 受入日 : 2022/8/19
 分析日 : 2022/8/19
 発行日 : 2022/8/22

DAY LAB 株式会社 デイラボ
 〒136-0071 東京都江東区亀戸2丁目3-6 TEL: 03-3584-5110
 試験管理者: デイラボ 太郎
 (一社)日本環境測定分析協会 アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター
 0000-アスベスト-0

件名:

試料名: **外壁 モルタル**

判定: **含有**

採取住所: 宛先名: -

採取者:


分析者:

検閲者:

外観写真

(一社)日本環境測定分析協会 認定中のアスベスト分析技術試験(技術者対象)APT-TT合格者

断面または外観写真

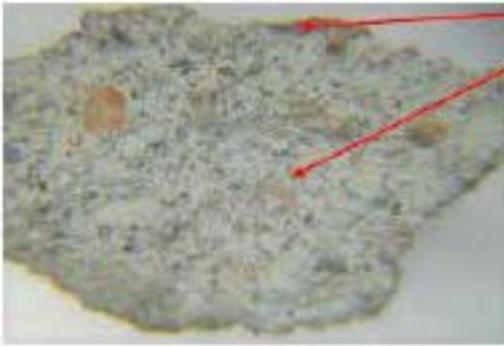

- 1: 塗材 / 灰色 / 含有なし
- 2: モルタル / 薄灰色 / 含有

前処理: なし 灰化 酸処理 浸漬・沈降 その他()

層別結果: 目視での判断による。

層	素材	色	層別結果	200μm	75μm	20μm	7.5μm	2.5μm	1.0μm	判定
1	塗材	灰色	5%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	モルタル	薄灰色	9%	0.1-5%	-	-	-	-	-	含有

備考